在家中使用液化石油气（LPG）的安全小贴士

请

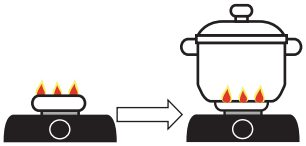

先确保炉头已点燃。
用户应先点燃炉头，
然后将烹饪器具放在炉头上。



将所有窗口打开，
让空气流通。

SAFETY MARK

向合格的供应商购买附有
安全标签的液化
石油气（LPG）配件。

若怀疑有任何液化石油气（LPG）
泄漏事件或液化石油气（LPG）
所造成的火患，请拨打995呼叫
新加坡民防部队。

不要

在怀疑有泄漏时
（例如闻到强烈气味时），
请避免使用煤气炉头。

不要在无人看管的情
况下烹煮食物或让易
燃物品靠近明火。

每户家庭只能拥有最多2个液化石油气（LPG）桶

不要在家中存放超过
2个石油气桶。
石油气桶应直立存放在通风的橱里。

这项社区计划由以下机构发起：

SCDF The Life Saving Force ... for a safer Singapore

National Fire And Civil Emergency Preparedness Council NFEC

使用咨询

液化石油气（LPG）

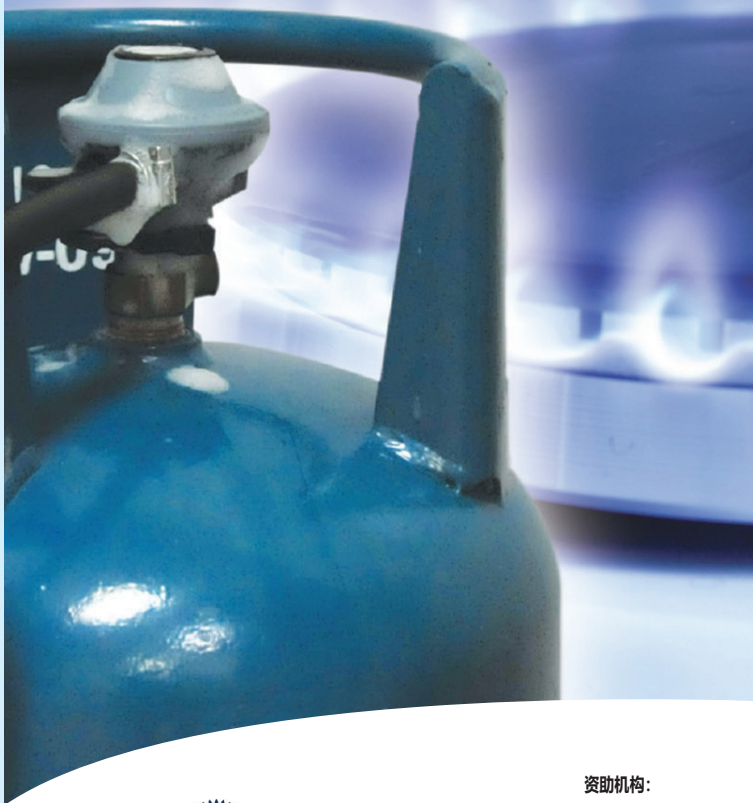

资助机构：

Esso LPG　SUNGAS　UNION　SingGas　LPG ASSOCIATION

进行定期检查以确保家中安全

**您的液化石油气（LPG）供应商每更换石油气桶时应进行5点检查。
否则，请您联络您的供应商进行检查。**

5点视觉安全检查

请确保您的液化石油气（LPG）供应商有为您的液化石油气（LPG）系统进行详细的全面视觉检查。5点视觉检查应包括：

1

稳压器

- 检查是否有磨损或过期。

2

橡胶管

- 检查是否有磨损并替换损坏的橡胶管。
- 橡胶管上标示着有效期。如有必要，请更换。

3

石油气桶

- 时刻确保石油气桶保持垂直放置，千万不要横着存放。检查每个石油气桶是否有磨损的现象。

4

软管夹

- 确保管夹不会夹得太松或太紧（夹得太紧有可能造成软管有凹痕以及割损）。

5

漏气测试/衔接口

- 检查所有火炉和液化石油气（LPG）桶之间的衔接口是否有磨损的现象。
- 如果某个部位涂上清洗剂或肥皂水时出现泡沫，就证实煤气有泄漏。

检查液化石油气（LPG）桶是否有液化石油气（LPG）安全标签

- 液化石油气（LPG）安全标签是供应商进行家中安全检查的清单。
- 供应商必须在安全标签上盖上公司印章，证实安全检查已完成，并确保标签/清单有附加在石油气桶上。

在公共场所使用液化石油气（LPG）桶以及如何处理用过的液化石油气（LPG）桶

如果您需要处理用过的液化石油气（LPG）桶或在户外使用液化石油气（LPG）桶（需安装在笼子里），请拨打以下24小时热线联络供应商：

Esso LPG	1800 266 2828
SingGas	6863 4292
SunGas	6333 5555
Union Energy	6333 5555
LPG Association	6280 6612